



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

10/03/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20201321

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/03/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BAYRAK İPİ	100,00	METRE
---	------------	--------	-------

TEKLİF NO : 20201321
NOT : BAYRAK İPİ ALIM
İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER
TEL :
E-MAIL : muge.aker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10/03/2020 16:26:51

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

111.0063.000	BAYRAK IPI	METRE	100
--------------	------------	-------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER


Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

BAYRAK İPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- %100 Yüksek Mukavemetli Teknolojik Polyesterden imal edilmiş olmalı,
- 2- UV ışınlarına karşı dirençli olmalı,
- 3- Mukavemeti yüksek ve kullanım süresi uzun olmalı,
- 4- Kolay bağlanabilme özelliğine sahip olmalı,
- 5- Uzaması düşük, aşınmaya ve hava koşullarına karşı dayanıklılığı yüksek olmalı,
- 6- Yumuşak dış yüzeyiyle elle kavramayı kolaylaştırır olmalı,
- 7- Çift örgülü yapısı yükü, iç ve dış örgü arasında eşit paylaşır olmalı,
- 8- İÇ ÖRGÜ : 16 x 32 Kollu Yüksek Mukavemetli Teknolojik Polyester S/Z Bükümlü / 512 TEL

DIŞ ÖRGÜ : 12 x 24 Kollu Yüksek Mukavemetli Teknolojik Polyester / 288 TEL

- 9- Aşınmaya ve hava koşullarına karşı yüksek bir dirence sahip olduğu gibi, ıslandığında çekme ve daralma yapmamalı,
- 10- Kalınlığı 8 mm olmalı,

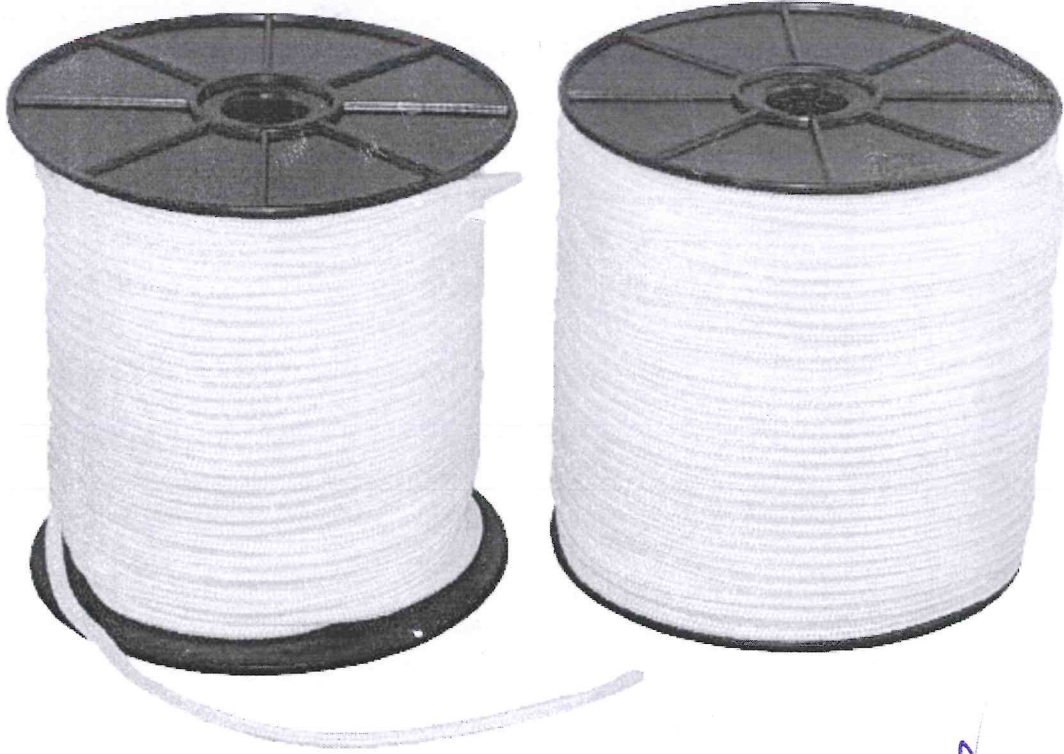

Nihat Makasçı
Nihat MAKASÇI
Hastane Müdür Yrd.